


Rozdzielnica p/t 3x24M
I kl. IP30

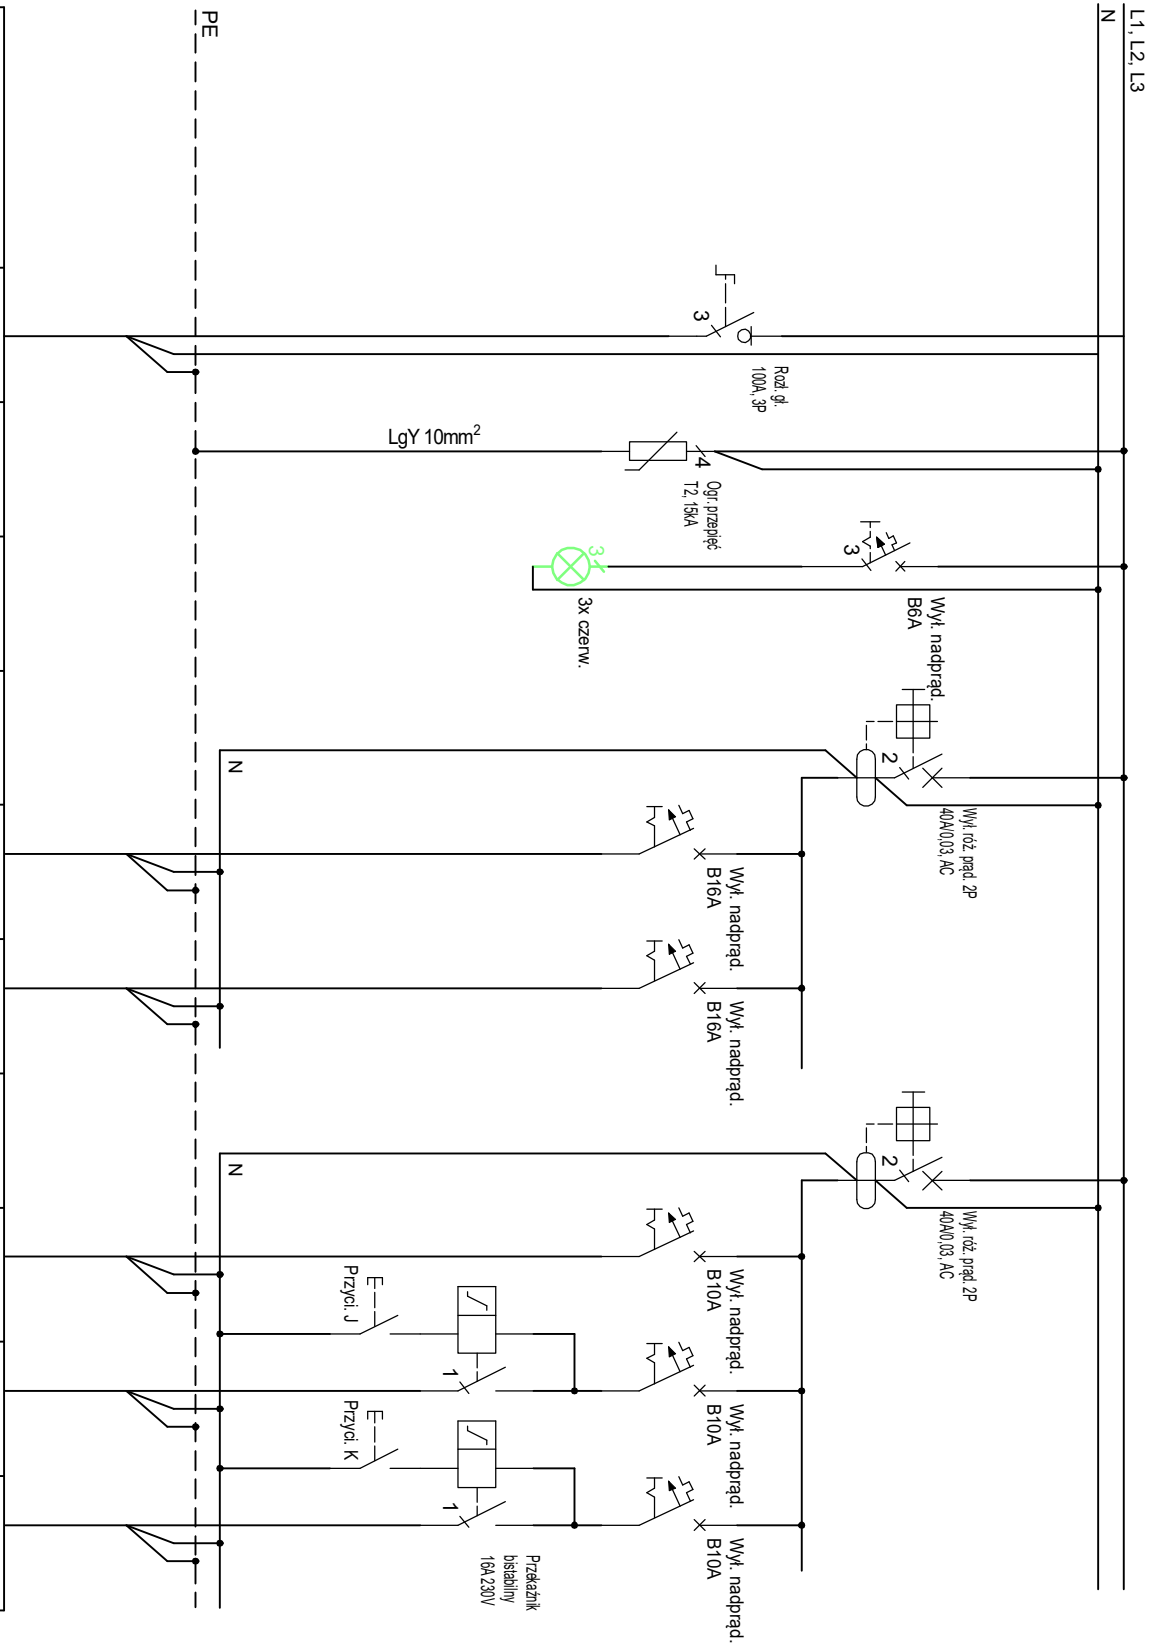

Nazwa obwodu	Zasilanie z TB	Ogranicznik przepięć T2	Wskaźnik obciążenia napięcia	Zab. RCCB	GN korytarz	GN pom. magazynowe, gospodarcze	Zab. RCCB	Oświetlenie pom. magazynowe, gospodarcze	Oświetlenie korytarz	Oświetlenie szatnie
Nr obwodu	-	-	-	-	TB2/1	TB2/2	-	TB2/O/1	TB2/O/2	TB2/O/3
Moc [kW]	10,0	-	-	-	2,0	2,0	-	1,0	1,0	1,0
Kolejność faz	L1, L2, L3	L1, L2, L3	L1, L2, L3	L1	L1	L1	L2	L2	L2	L2
Aparat	Rozł. główny 3P 100A	Ogr. przepięć T2, 15kA	Wsk. nap. 3x czerw.	Wył. róż. prąd. 40A/0.03 kI AC	Wył. nadpr. B16A 1P	Wył. nadpr. B16A 1P	Wył. róż. prąd. 40A/0.03 kI AC	Wył. nadpr. B10A 1P	Wył. nadpr. B10A 1P	Wył. nadpr. B10A 1P
Typ przewodu	YDY2o	-	-	-	YDY2o	YDY2o	-	YDY2o	YDY2o	YDY2o
Przekrój przewodu [mm²]	5x10	-	-	-	3x2,5	3x2,5	-	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Ilość modułów (17,5mm)	3	4	4	2	1	1	2	1	1	1

PETROBUD Piotr Sienicki	PROJEKTANCI:	PODPIS:
-------------------------	--------------	---------

ul. Konopnickiej 8, 18-220 Czyżew
tel. 668 199 125, e-mail: piotr.sienicki@onet.eu

Grzegorz Józczak
uprawnienia nr:
PD.0.167/PWBE/17
Instalacje elektryczne

TEMAT PRACOWNIA:
Remont pomieszczeń Szkoły Podst. w Ciechanowcu

PODPIS:

ADRES INWESTYCJI:
obrób 0006 Ciechanowiec,
ul. 11-go Listopada, dz. nr 2928

NAZWA RYSUNKU:
Schemat Tablicy TB2

DATA:
21 marca 2021 r.

SKALA:

NR RYSUNKU: