


Uwaga:  
- transformator FLM100 należy zamontować w pobliżu drzwi wewnątrz WC wspólnie z kasownikiem FEH1001  
-przycisk pociągowy FAP3002 montować w pobliżu sedesu na wysokości ok.1,8m z linką zakończoną na wysokości 0,6m

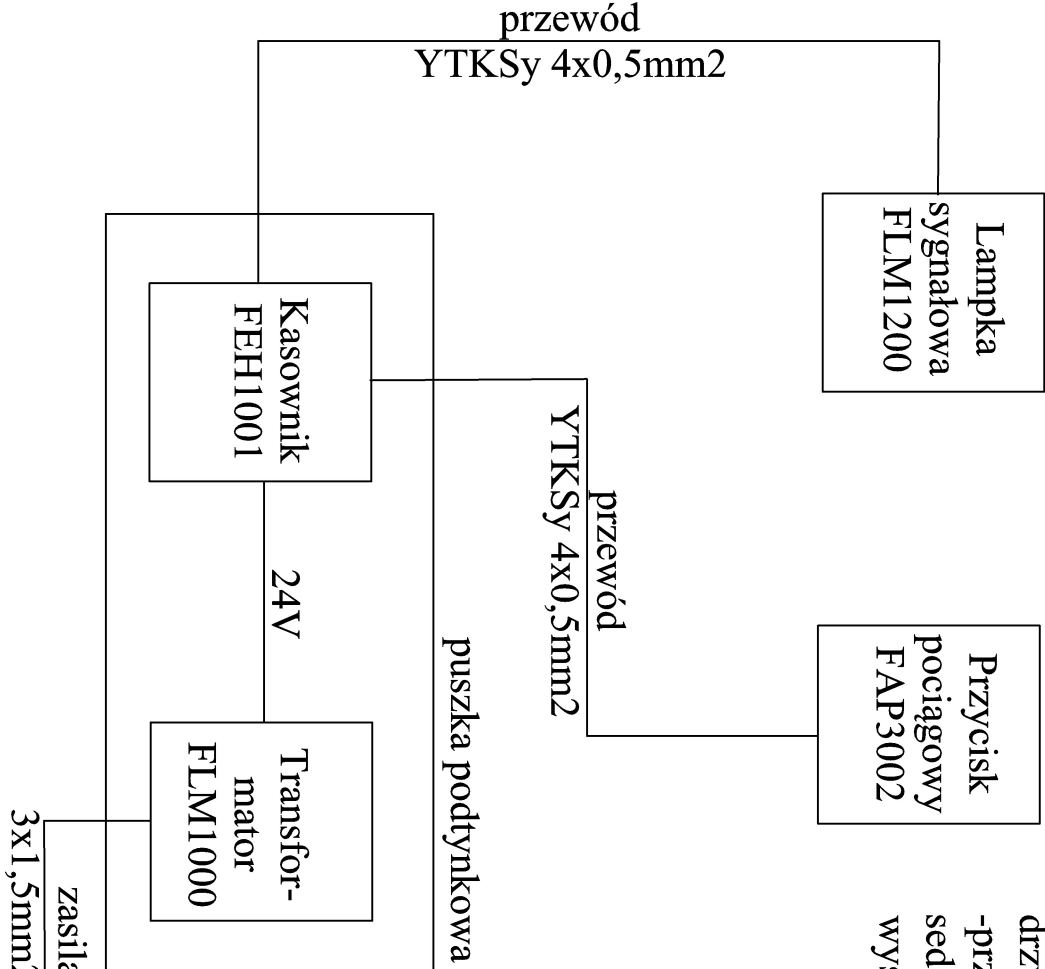

|  |                       |        |
|--|-----------------------|--------|
| Imię i Nazwisko  | Nr uprawnień          | Podpis |
| PROJEKTANT   |                       |        |
| mgr inż. Radosław Ostrowski  | mgr inż. POLITECHNIKI |        |
| SPRAWDZAJĄCY   |                       |        |
| OPRACOWANIE  |                       |        |
| mgr inż. Marcin Leszczyński  |                       |        |
| TYTUŁ PROJEKTU:<br>Dokumentacja techniczna modernizacji instalacji elektrycznej klubu seniora w Wojtkowicach Starych |                       |        |
| ADRES INWESTYCJI:<br>Wojtkowice Stare  |                       |        |
| INWESTOR:<br>Gmina Cielichowiec  |                       |        |
| FAZA:  | PROJEKT BUDOWLANY     |        |
| BRANŻA:  | Elektryczna           |        |
| TYTUŁ:<br>Schemat instalacji przyziemnej w terenie dla niepełnosprawnych   |                       |        |
| SKALA:   | BS                    | RYS.NR |
| DATA:  | marzec 2021           | 10     |