


Profil kanalizacji jonitów

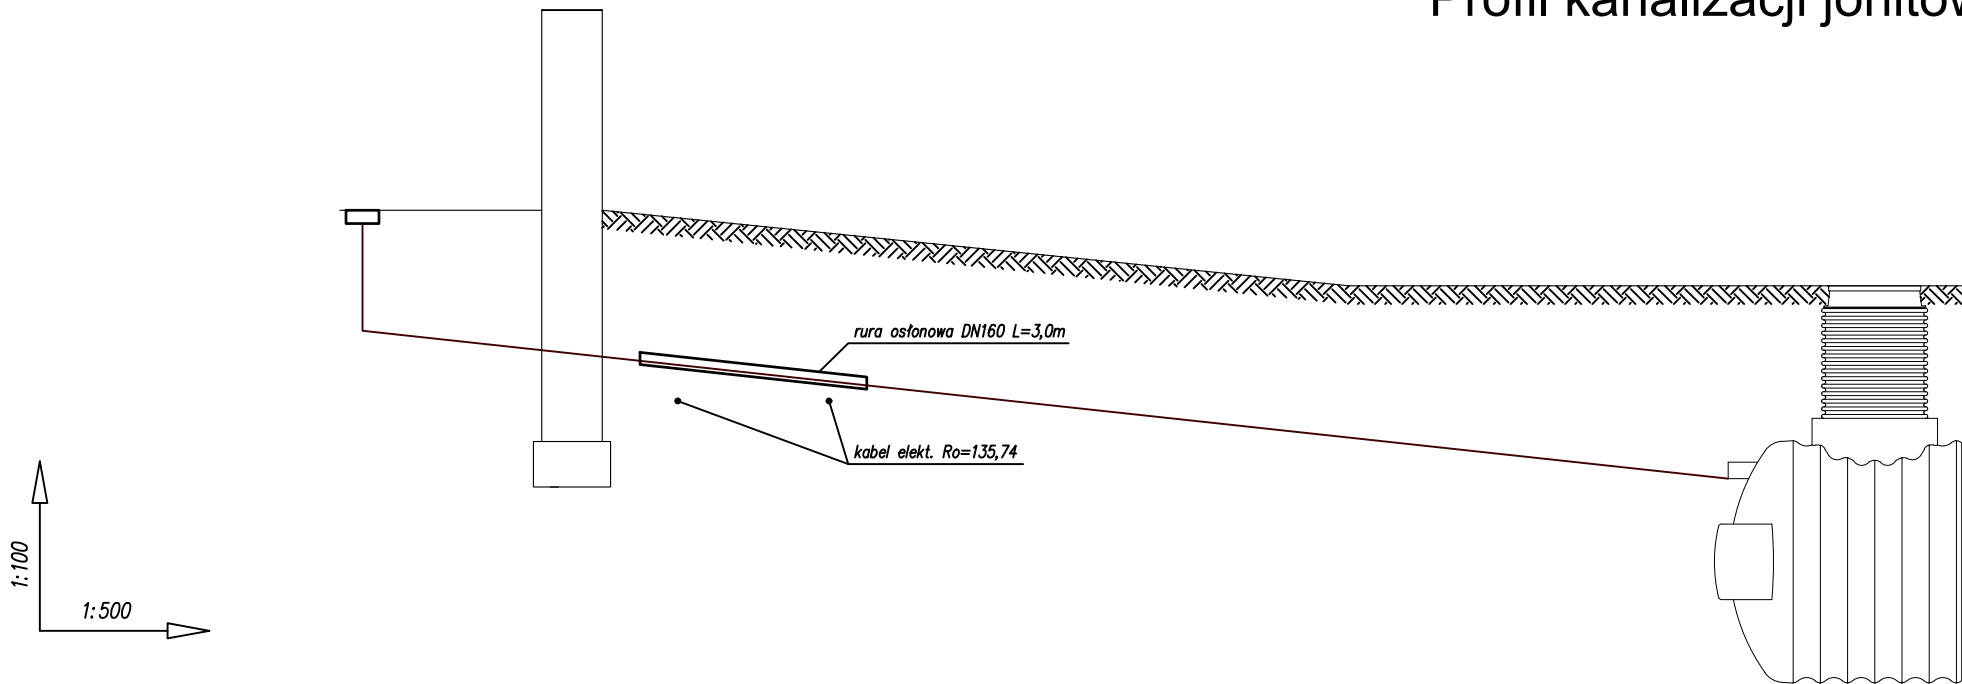

Poziom
porównawczy – 133,50m n.p.m.

Rzędna terenu [m n.p.t.]	137,00	136,50
Rzędna dna przewodu	136,20	135,22
Przykrycie przewodu [m]	0,69	1,17
Spadek / Odległość	5,4%	17,88
Długość [m]	0,00	17,88

Az1

PVC110

Sk3

Obiekt	Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej wraz z budową zbiornika magazynowego wody uzdatnionej, ujęć wód podziemnych, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.				
Adres	Działka nr 46/9 Obręb: 201302_5.0021 Radziszewo-Sieńczuch; gm. Ciechanowiec				
Inwestor	Gmina Ciechanowiec; ul. A. Mickiewicza 1; 18-230 Ciechanowiec				
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI JONITÓW			Skala 1: 100 1: 500	Nr.rys 15
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Autor opracowania Projektant:	inż. Tadeusz Wyszowski	INSTALACJE SANITARNE	BI/189/91		
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL/0115/POOS/08		