


Profil kanalizacji osmozy

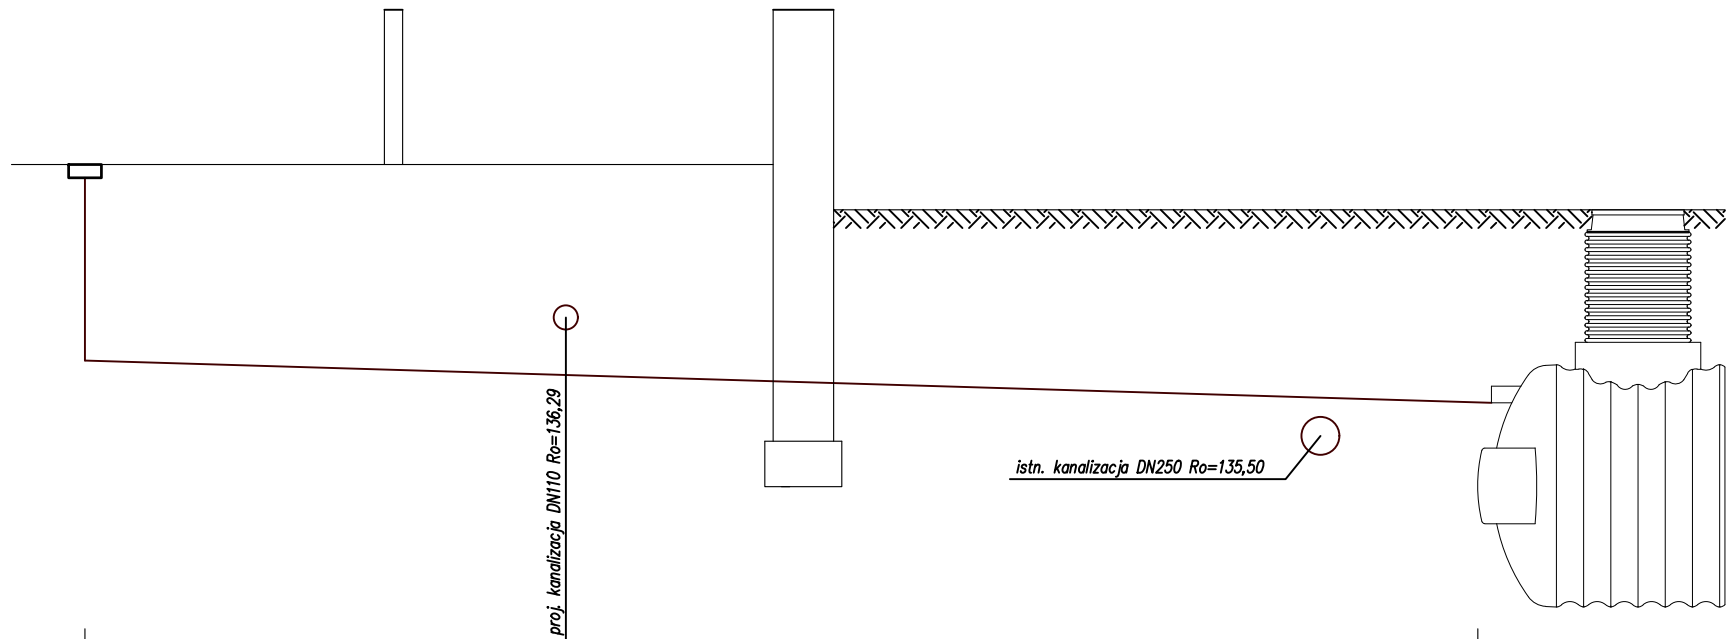

Poziom
porównawczy – 134,00m n.p.m.

Rzędna terenu [m n.p.t.]	137,30	137,00
Rzędna dna przewodu	136,00	135,72
Przykrycie przewodu [m]	1,19	1,17
Spadek / Odległość	3,0%	9,21
Długość [m]	0,00	9,21

K2

PVC110

Sk4

Obiekt	Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej wraz z budową zbiornika magazynowego wody uzdatnionej, ujęć wód podziemnych, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.				
Adres	Działka nr 46/9 Obręb: 201302_5.0021 Radziszewo-Sieńczych; gm. Ciechanowiec				
Inwestor	Gmina Ciechanowiec; ul. A. Mickiewicza 1; 18-230 Ciechanowiec				
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI OSMOZY			Skala	Nr.rys
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Autor opracowania	inż. Tadeusz Wyszowski	INSTALACJE SANITARNE	BI/189/91	21.01.2021	
Projektant:					
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL/01115/POOS/08	21.01.2021	