


# Profil kanalizacji chlorowni

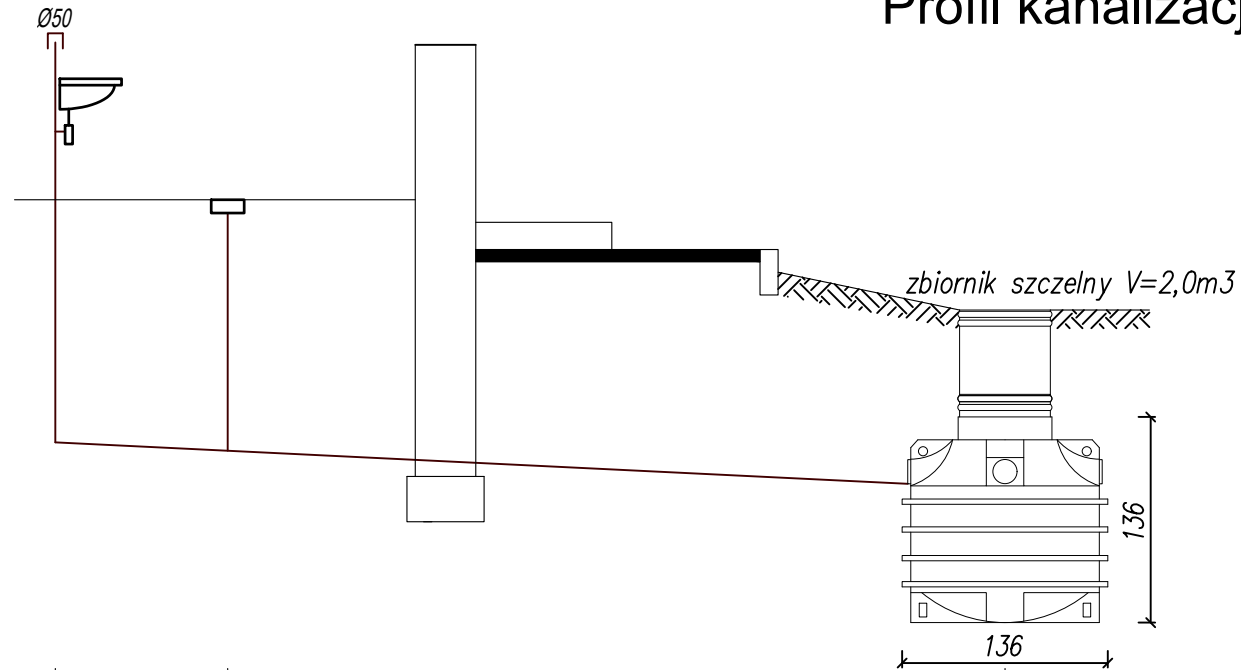

Poziom  
porównawczy – 134,00m n.p.m.

Rzędna terenu [m n.p.t.]	137,30	137,30	136,60
Rzędna dna przewodu	135,73	135,67	135,45
Przykrycie przewodu [m]	1,46	1,52	1,04
Spadek / Odległość	5,2% / 1,14	4,3% / 6,28	
Długość [m]	0,00	1,14	5,14
	Um	K1	Zb2
		PVC110	

Obiekt	Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej wraz z budową zbiornika magazynowego wody uzdatnionej, ujęć wód podziemnych, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.				
Adres	Działka nr 46/9 Obręb: 201302_5.0021 Radziszewo-Sieńczych; gm. Ciechanowiec				
Inwestor	Gmina Ciechanowiec; ul. A. Mickiewicza 1; 18-230 Ciechanowiec				
Przedmiot rysunku	PROFIL KANALIZACJI CHLOROWNI			Skala	Nr.rys
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Autor opracowania	inż. Tadeusz Wyszowski	INSTALACJE SANITARNE	BI/189/91	21.01.2021	
Projektant:					
Sprawdzający:	mgr inż. Sławomir Majewski	INSTALACJE SANITARNE	PDL/0115/POOS/08	21.01.2021	