



Schemat jednokreskowy zasilania i rozdzielni RE

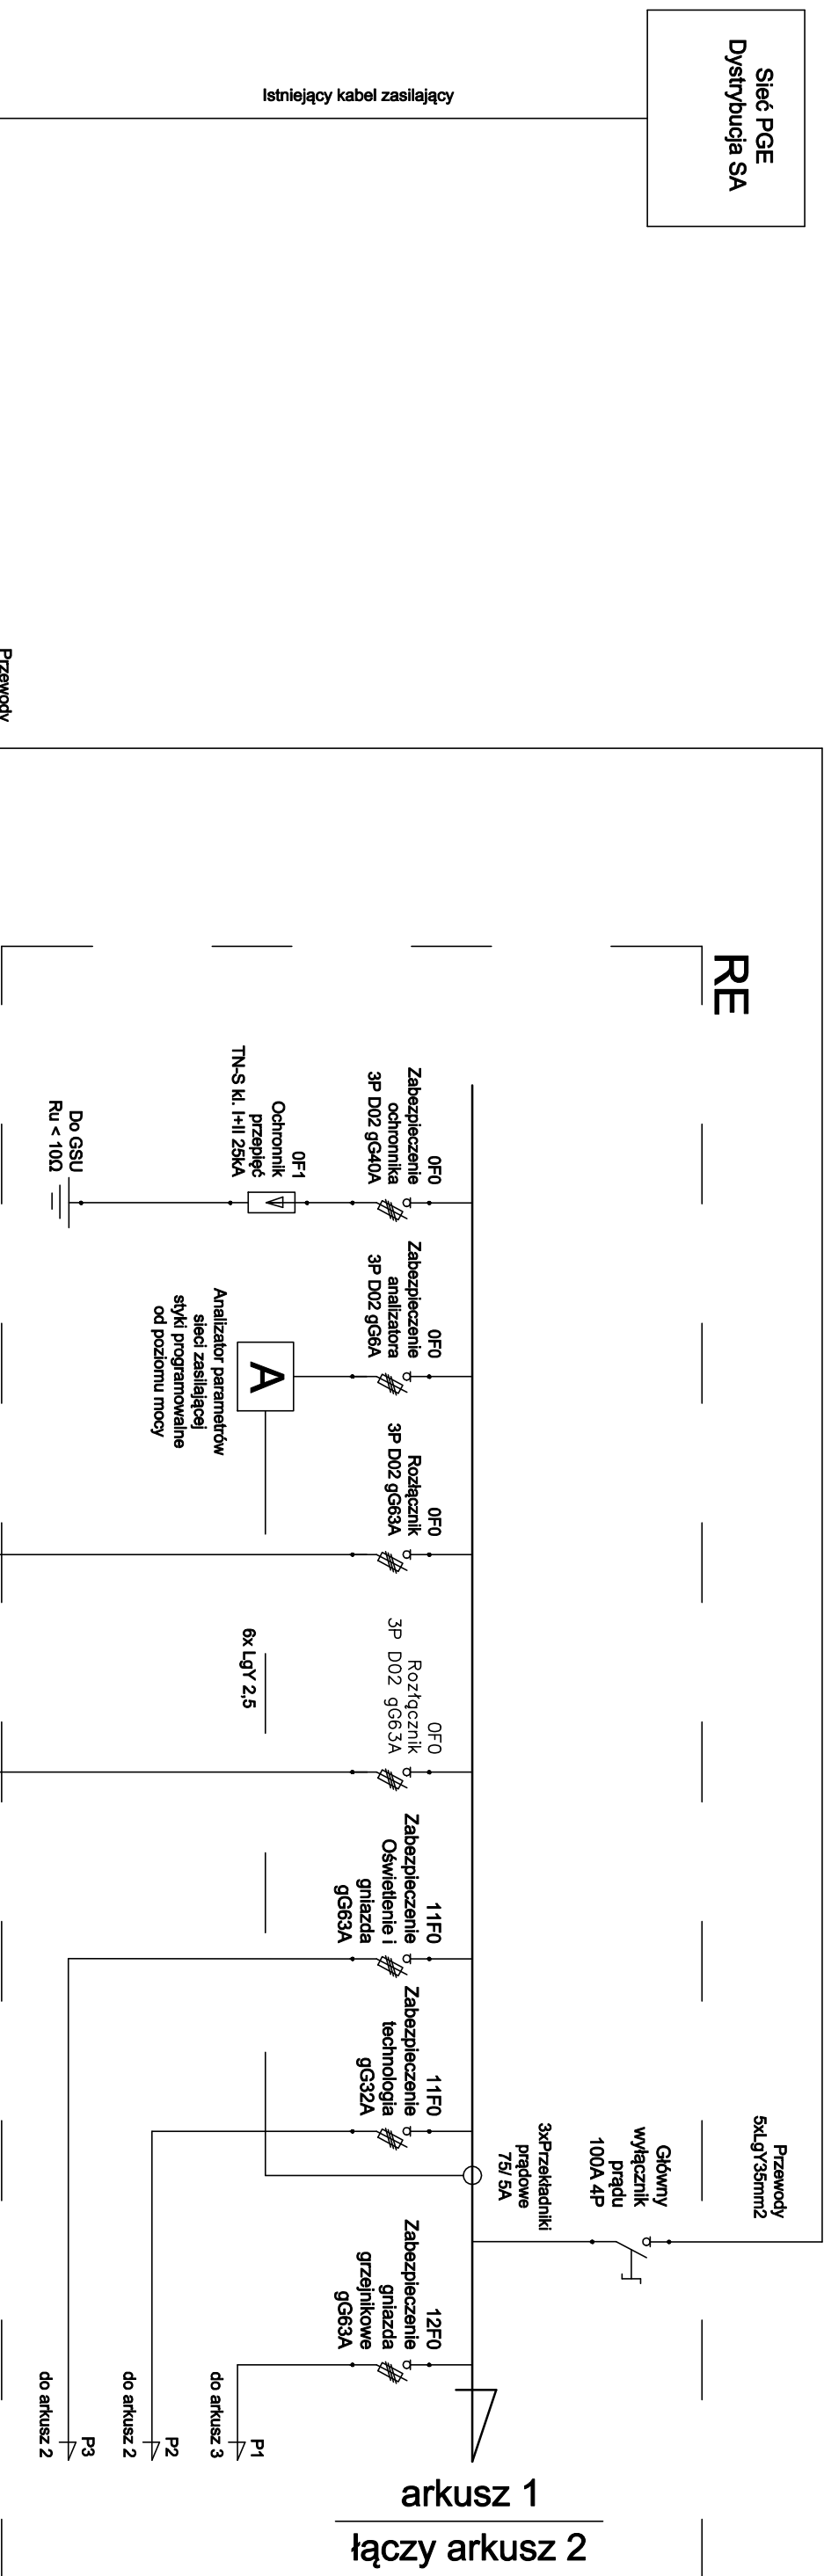

**Złącze pomiarowe
na hali filtrów
moc zamówiona 40kW
można 20**

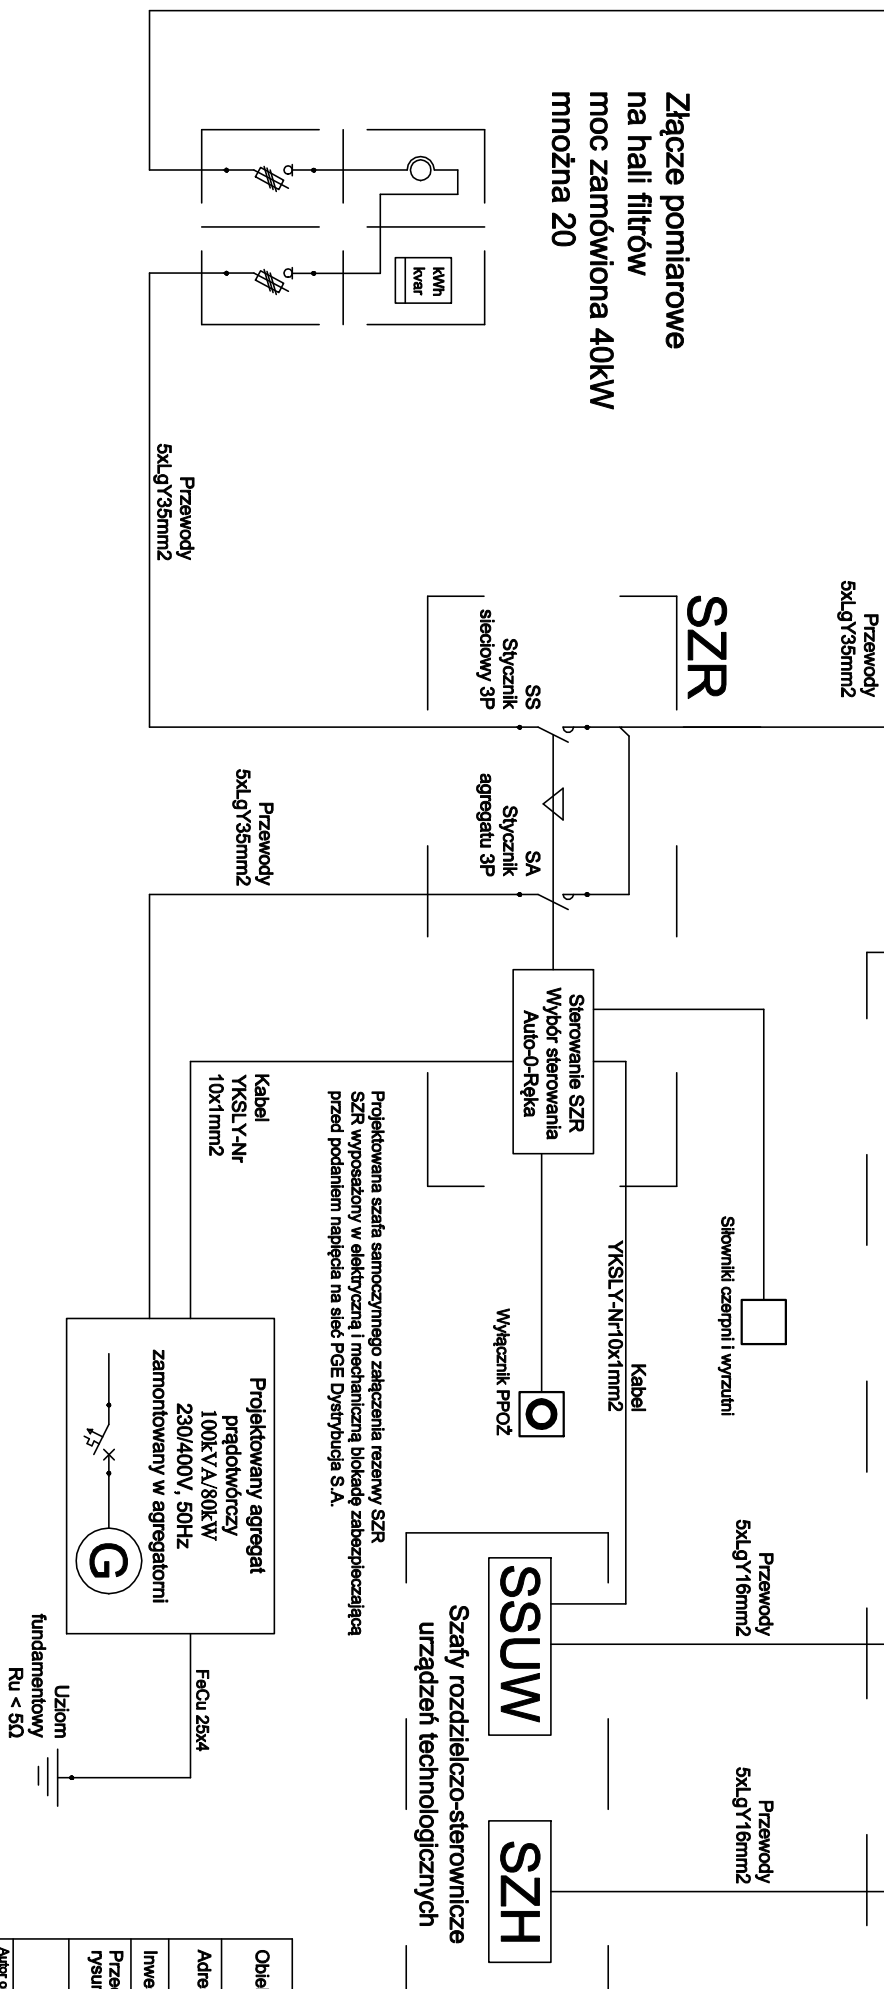

Obiekt	Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej wraz z budową zbiornika magazynowego wody uzdatnionej, ujęć wód podziemnych, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.				
Adres	Dzielnica nr 46/9 Obręb: 201302_5.0021 Radziszewo-Sierotuch; gm. Ciechanowiec				
Inwestor	Gmina Ciechanowiec; ul. A. Mickiewicza 1; 18-230 Ciechanowiec				
Przedmiot rysunku	Schemat jednokreskowy zasilania i rozdzielni RE			Skala	Nr.rys E-6
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis
Autor opracowania Projektant:	mgr inż. Paweł Iwanicki	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PDL/0086/PWOE/13	21.01.2021	
Sprawdzający:	mgr inż. Robert Grzeszczuk	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PDL/0071/PWBE/16	21.01.2021	