


Uwaga:

- podłączyć istniejący masz internetu szerokopasmowego do modernizowanej instalacji odgromowej
- istniejący zwód odgromowy koło kotłowni użyć w grubościenniej rurce odgromowej i przymocować za pomocą uchwyty KM55R
- przed przystąpieniem do prac sprawdzić wartość uziemienia istniejącej instalacji odgromowej i w razie konieczności poprawić do wartości  $R_u < 10 \Omega$
- zwody pionowe instalacji odgromowej łączyć z uziemieniem za pomocą złącz kontrolnych KM30

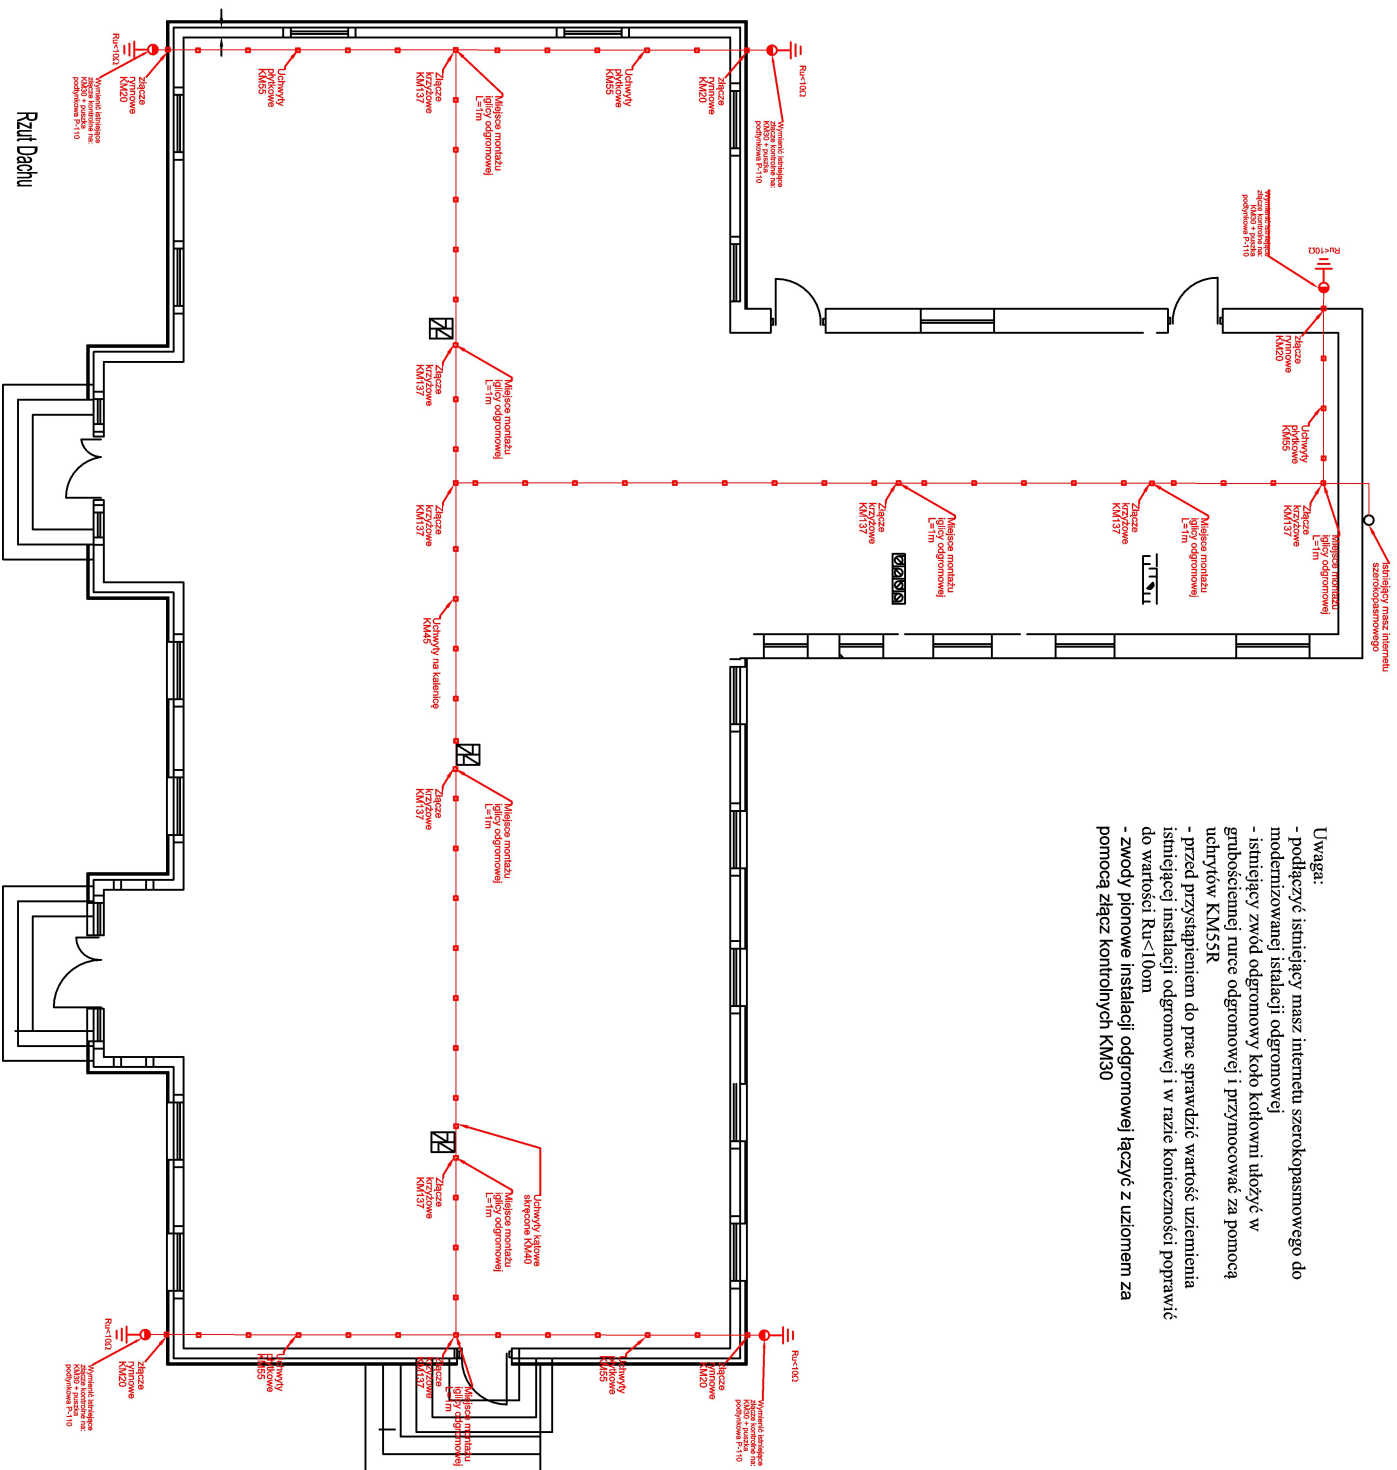

Imię i Nazwisko		Nr uprawnień		Podpis
PROJEKTANT mgr inż. Marcin Leszczyński		mgr bud. PDU.0093/PBE/22		
TYTUŁ PROJEKTU: Dokumentacja techniczna modernizacji instalacji elektrycznej domu seniora w Czajach Wólce				
ADRES INWESTYCJI: Czaję Wólka gm. Ciechanowiec, dz. nr 145				
INWESTOR: Gmina Ciechanowiec				
FAZA: BRANŻA:		PROJEKT TECHNICZNY Elektryczna		
TEMAT: Instalacja odgromowa				
SKALA:		B/S		RYS. NR
DATA:		26.07.2022		5