


Uwaga:
- transformator FLM100 należy zamontować w pobliżu drzwi wewnętrznych WC wspólnie z kasownikiem FEH1001
-przycisk pociągowy FAP3002 montować w pobliżu sedesu na wysokości ok.1,8m z linką zakończoną na wysokości 0,6m

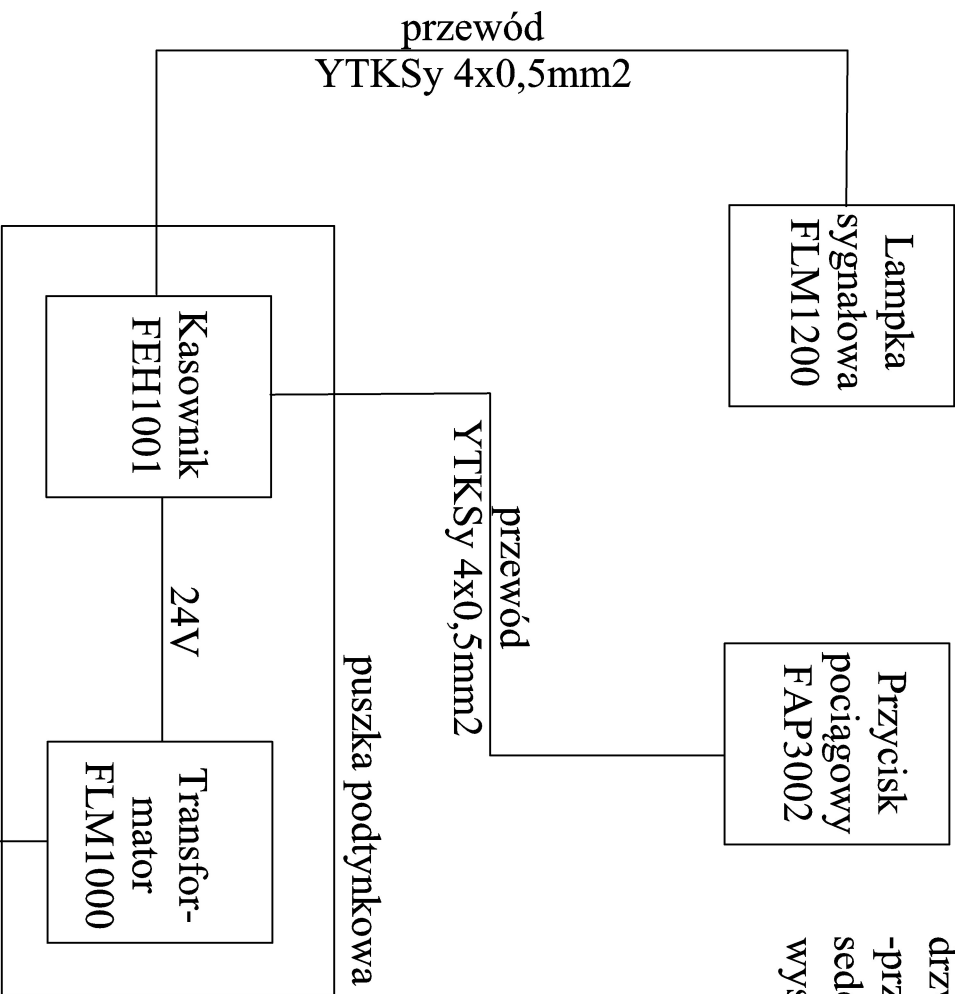

zasilanie przewodem YDYp
3x1,5mm² z instalacji oświetleniowej

Imię i Nazwisko		Nr uprawnień	Podpis
PROJEKTANT		upr. bud.	
mgr inż. Marcin Leszczyński		POL0093/PBE/22	
TYTUŁ PROJEKTU:			
Dokumentacja techniczna modernizacji instalacji elektrycznej domu seniora w Czajkach Wólce			
ADRES INWESTYCJI:			
Czajka Wólka gm. Ciechanowiec dz. nr 145			
INWESTOR:			
Gmina Ciechanowiec			
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA:	Elektryczna		
TEMAT:	Schemat instalacji przyzwowej w toalecie dla niepełnosprawnych		
SKALA:	B/S	RYS. NR	
DATA:	28.07.2022	4	