

Legenda:


1. Pompa ciepła WPF 52 - 4szt.

4. Zasobnik buforowy SBP 1000 E - 2szt.

13. Wymiennik płytowy - 1szt.

35. Zasobnik c.w.u. SBB 500 - 1szt.

— zasilanie c.o.  
— powrót c.o.  
- - - zasilanie sondy  
- - - powrót sondy  
— zasilanie kolektory  
— powrót kolektory

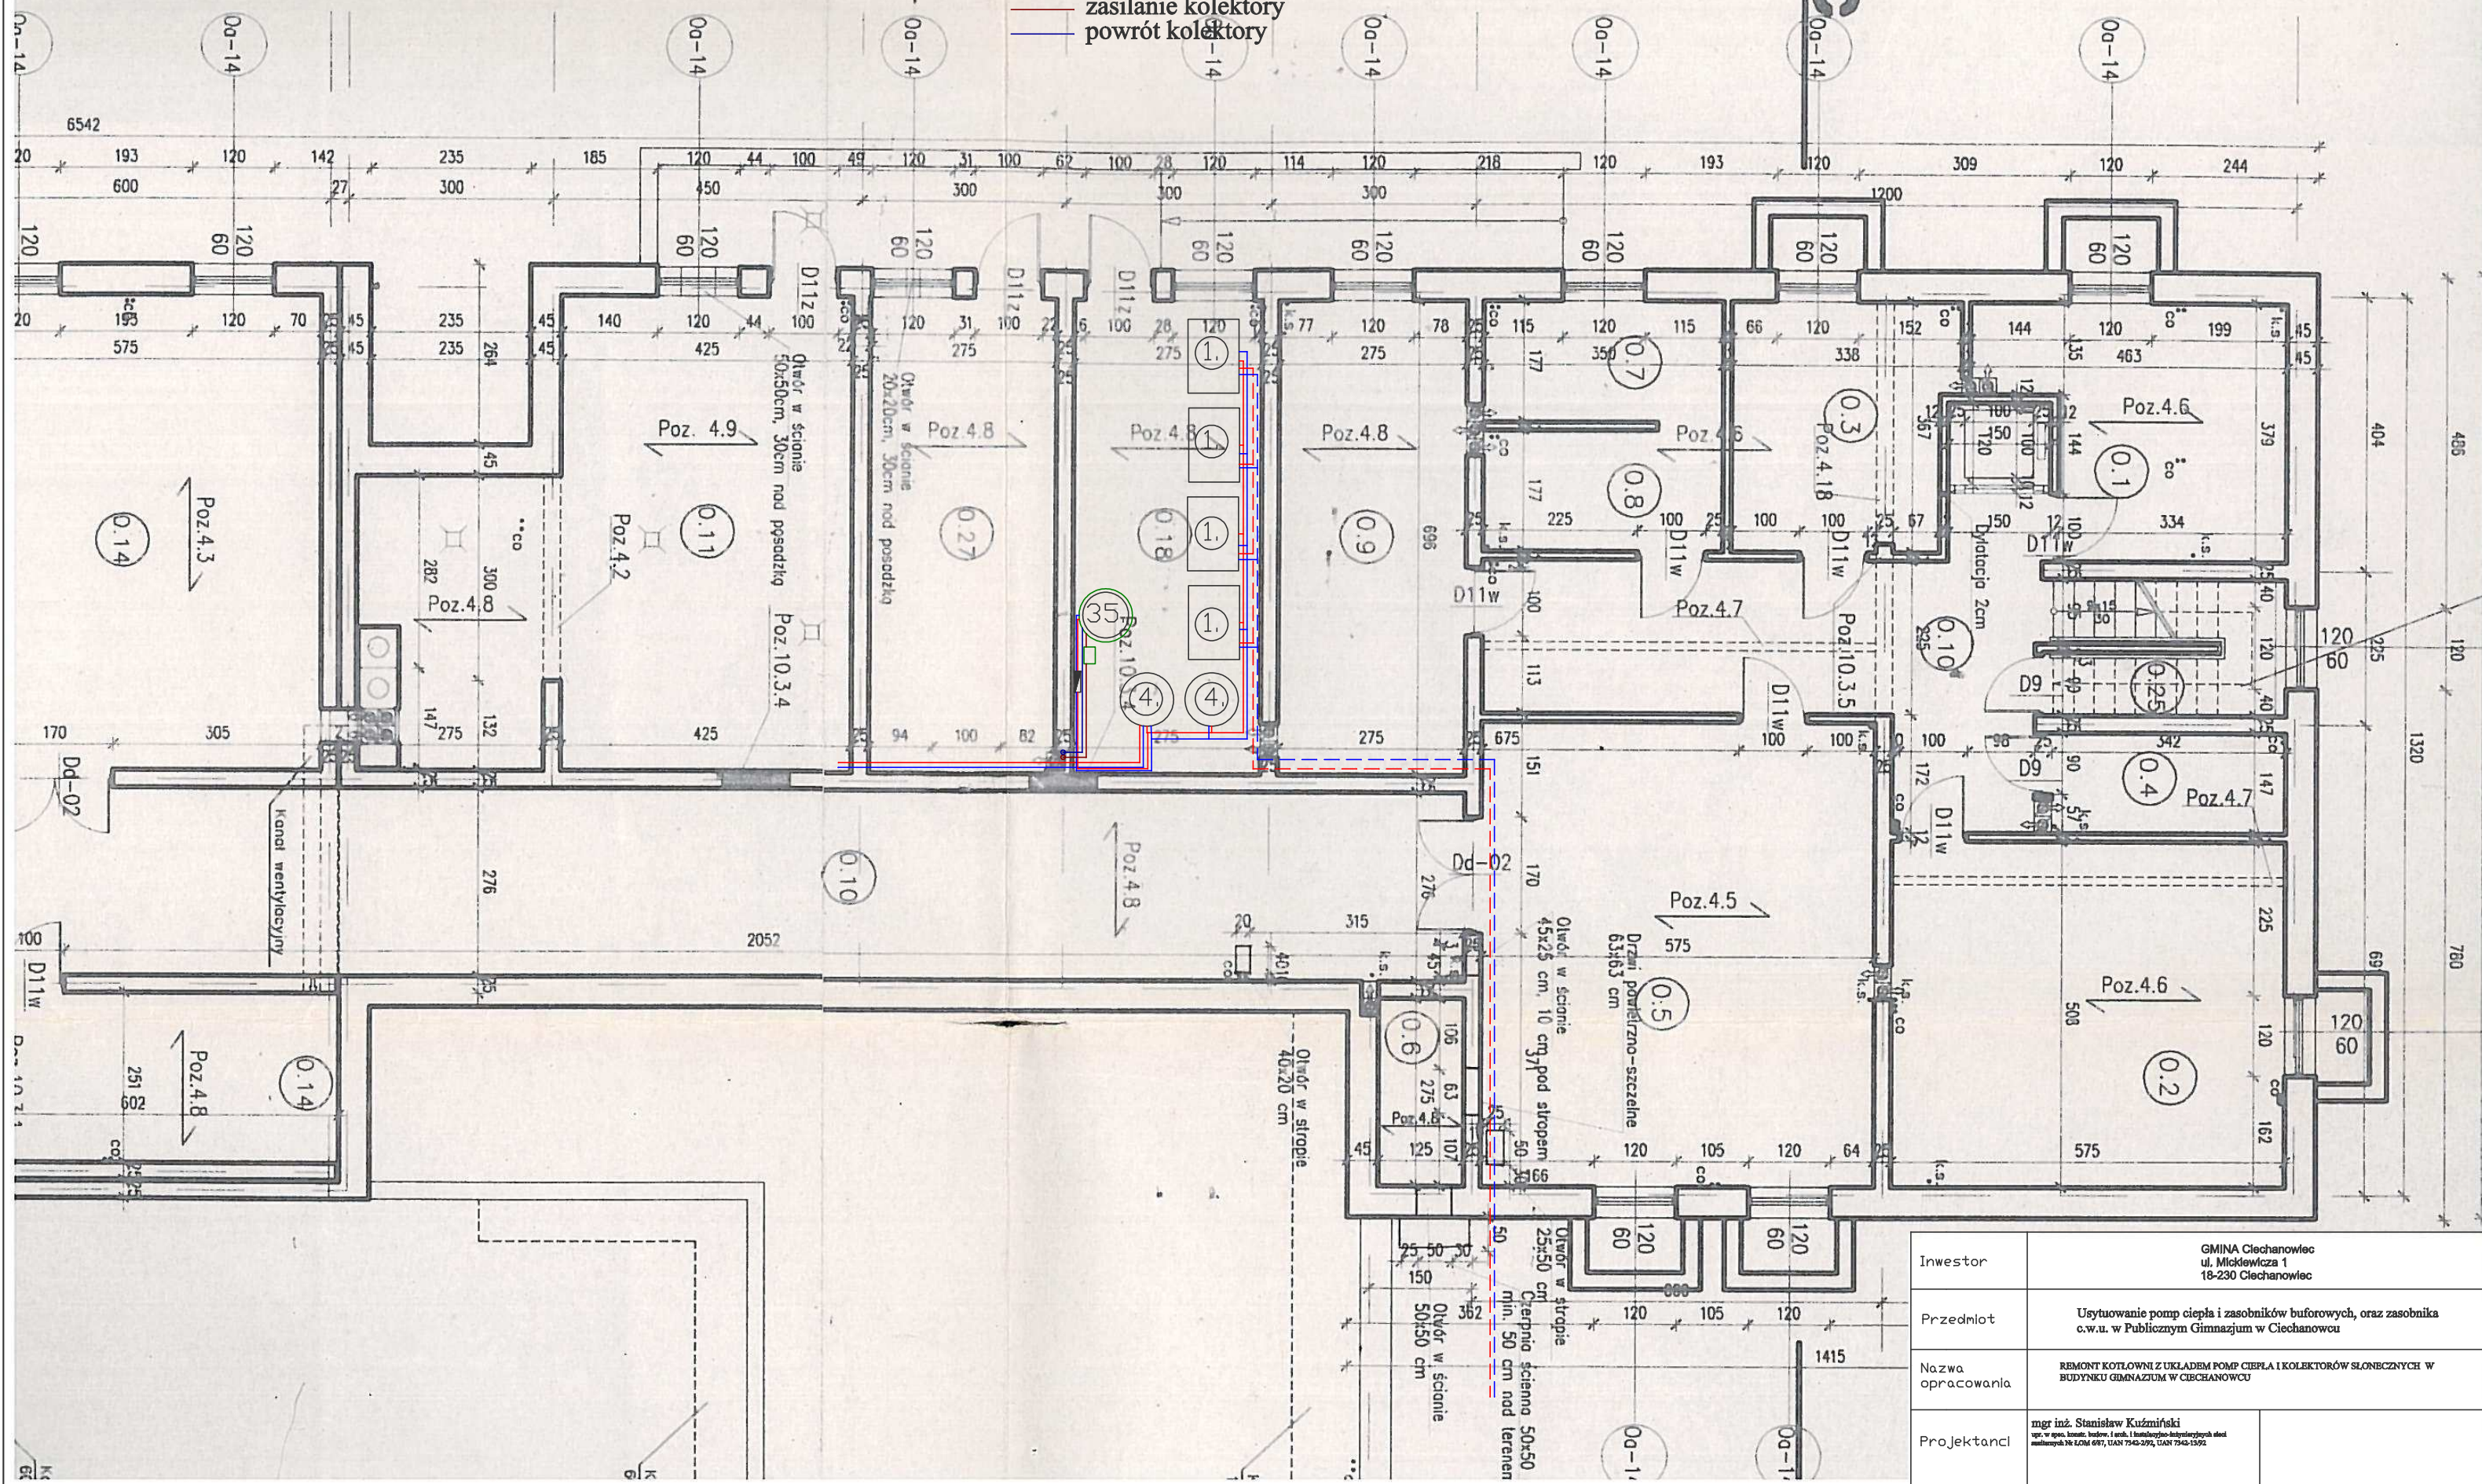

Inwestor	GMINA Ciechanówlec ul. Mickiewicza 1 18-230 Ciechanówlec	
Przedmiot	Usytuowanie pomp ciepła i zasobników buforowych, oraz zasobnika c.w.u. w Publicznym Gimnazjum w Ciechanówle	
Nazwa opracowania	REMONT KOTŁOWNI Z UKŁADEM POMP CIEPŁA I KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W BUDYNKU GIMNAZJUM W CIECHANÓWLE	
Projektanci	mgr inż. Stanisław Kuźmiński upr. w spec. konstr. budowl. i arch. i instalacyjno-budowlanych stacjonarnych 36-LCM 687, UAN 7942-2092, UAN 7942-1592	