
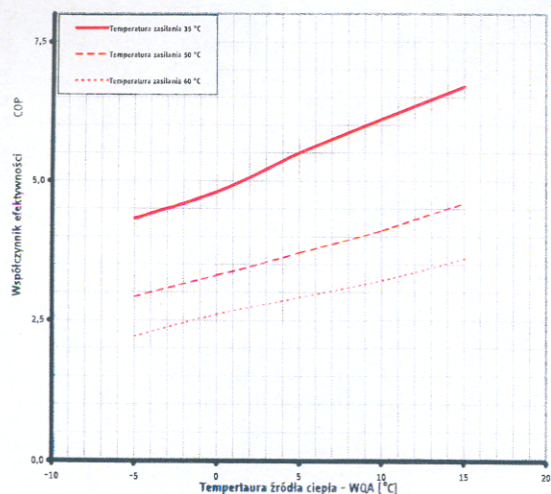




POMPY CIEPŁA SOLANKA/WODA LUB WODA/WODA* WPF 20 / 27 / 40 / 52 / 66

*(tylko przy zastosowaniu wymiennika pośredniego woda/solanka)

WPF 20

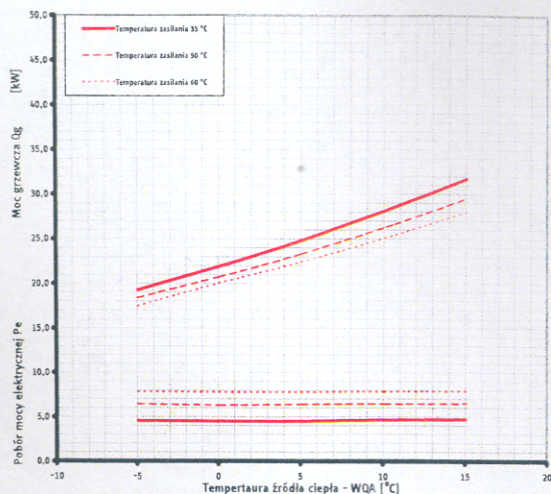

WPC 27

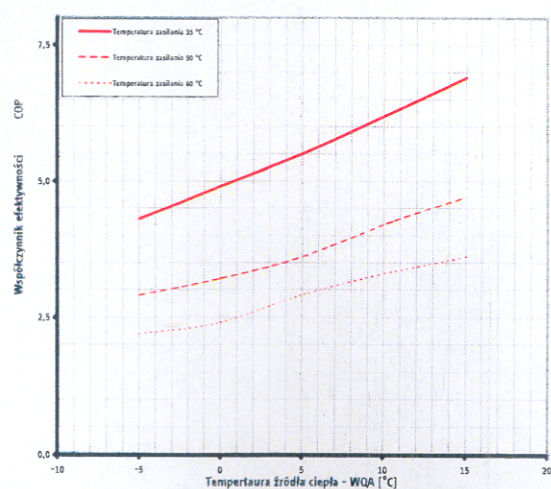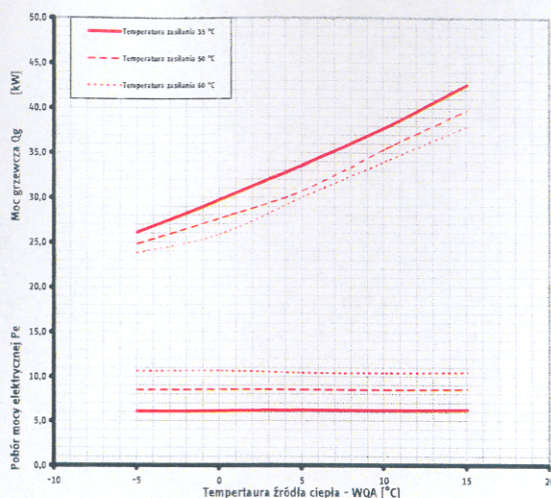

mgr inż. Stanisław Kuciński
18-214 KŁUKÓWO, ul. Wodna 4
tel. 86 273 47 44 tel.kom. 86 693 982
upr. w oparciu o kons. budowlane
i instalacyjne inżynierów ścieżki samych
Nr LOM 607/2010 7332-002
DAN 736-1-092